


Wintergerste-Sortenversuch 2026

Schlag: Kloppenheimer links, Kleinparzellen (jeweils vierfach Wiederholt)
Vorfrucht: Winterweizen

Anbauverfahren:

Datum	Arbeitsgang	Maschine ⁸ erät	Betriebsmittel
13.08.2025	Stoppelbearbeitung	Scheibenegge	
01.10.2025	Grundbodenb. mit Pflug	Pflug	
02.10.2025	Saatbettbereitung	Grubber, Frontpacker und Kreiselegge	
03.10.2025	Aussaat	Parzellendrillmaschine	Saatgut siehe Lageplan
31.10.2025	Pflanzenschutz	PS-Spritze	CTU 700 1,25 l/ha + Herold SC 0,5 l/ha
08.03.2026	N-Düngung	Schleuderstreuer	Sulfan, 60 kg N/ha+17 kg S/ha
17.04.2026	N-Düngung	Schleuderstreuer	KAS, 60 kg N/ha
08.04.2026	Pflanzenschutz	PS-Spritze	Moddus 0,65 l/ha
23.04.2026	Pflanzenschutz	PS-Spritze	Cerone 660 0,4 l/ha
09.05.2026	Pflanzenschutz	PS-Spritze	Reyytrex 1,5 l/ha+0,5 l/ha +Folpan SC 1,5 l/ha
03.07.2026	Ernte	Parzellen Mähdrescher	

Sortenprüfung Wintergerste 2026 Kornerträge

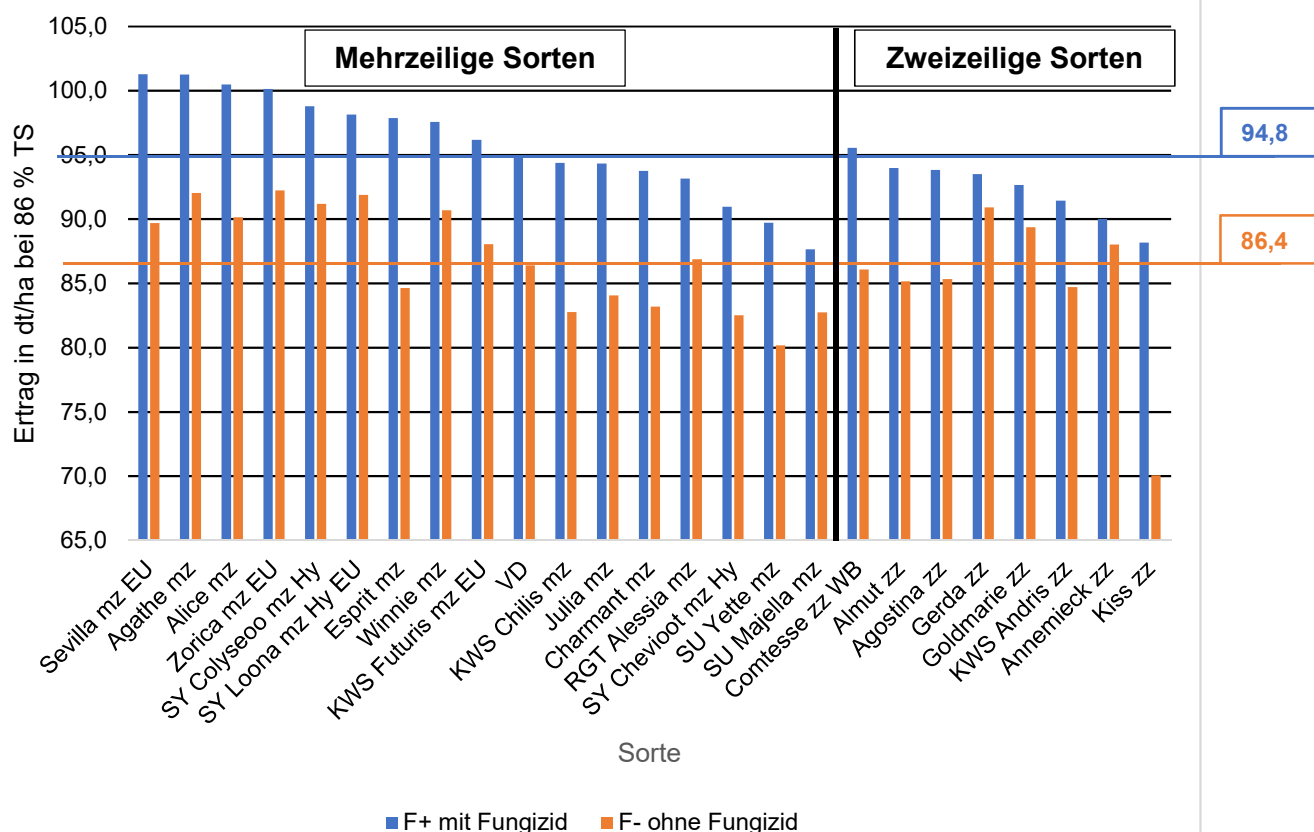

Nr.	Sorte	Kornertrag				
		m. Fungizid		o. Fungizid		Differenz
		(dt/ha)	(%)**	(dt/ha)	(%)*	(dt/ha)
1	Agathe (mz/GMV-1)	101,3	107	92,0	107	9,2
2	Esprit (mz/GMV-1)	97,8	103	84,6	98	13,2
3	Julia (mz/GMV-2)	94,3	100	84,1	97	10,3
4	Charmant (mz/GMV-2)	93,7	99	83,2	96	10,6
5	KWS Chilis (mz/GMV-2)	94,4	100	82,8	96	11,6
6	KWS Futuris (mz/GMV-1/yd2/EU)	96,2	101	88,1	102	8,1
7	Winnie (mz/GMV-1)	97,6	103	90,7	105	6,9
8	Zorica (mz/GMV-1/yd2/EU)	100,1	106	92,2	107	7,9
9	Sevilla (mz/GMV-1/EU)	101,3	107	89,7	104	11,6
10	RGT Alessia (mz/GMV-1/yd2)	93,2	98	86,9	101	6,3
11	SU Majella (mz/GMV-2)	87,6	92	82,7	96	4,9
12	SU Yette (mz/GMV-1+2)	89,7	95	80,2	93	9,5
13	Alice (mz/GMV-1/yd2/EU)	100,5	106	90,1	104	10,3
14	SY Loona (mz/GMV-1/EU)	98,1	104	91,9	106	6,3
15	SY Colyseoo ^{Hy} (mz/GMV-1)	98,8	104	91,2	106	7,6
16	SY Chevioot ^{Hy} (mz/GMV-1)	91,0	96	82,5	96	8,5
17	Agostina (zz/GMV-1)	93,8	99	85,3	99	8,5
18	Kiss (zz/GMV-2)	88,2	93	70,1	81	18,1
19	Almut (zz/GMV-1)	94,0	99	85,1	99	8,8
20	Goldmarie (zz/GMV-1)	92,7	98	89,4	103	3,3
21	Gerda (zz/GMV-1)	93,5	99	90,9	105	2,6
22	KWS Andris (zz/GMV-1)	91,4	96	84,7	98	6,7
23	Annemieck (zz/GMV-1)	90,0	95	88,0	102	2,0
24	Comtesse ^{WB} (zz/GMV-1)	95,5	101	86,1	100	9,5
	Versuchsmittel (Ø)	94,8	=100	86,4	=100	
	GD 5%	NN		NN		NN

%)=relativ zu VD ohne Fungizid; %**)=relativ zu VD mit Fungizid; mz = Mehrzeilig;
 zz = Zweizeilig; GMV-1 = Einfache Gelbmosaikresistenz (Virustyp BaYV-1),
 GMV-2 = Zusätzliche Resistenz gegen Virustyp BaYV-2, keine Resistenz gegen BaMMV;
 yd2 = Resistenz gegen Gelbverzwergungsvirus (Resistenzgen yd2); Hy = Hybridzüchtung;
 EU = Sorte über EU-Zulassung vertriebsberechtigt; WB = Winterbraugerste; NN)=Noch nicht bewertet;

VD Gesamt (Versuchsdurchschnitt gesamter Versuch): 90,6 dt/ha

Vorläufige Auswertung, noch ohne Statistische Absicherung (NN)!!!